

<b>Plans</b>	<b>2</b>
Plans d'Evacuation :	<b>3</b>
Plans d'Intervention, P.E.R.	<b>9</b>
Plans de Désenfumage (cantonnement).	<b>10</b>
<b>Consignes</b>	<b>11</b>
<b>Signalétique</b>	<b>12</b>

## LEGISLATION et NORMALISATION :

La désignation et la réalisation des plans et consignes concernant les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) sont régies et légiférées essentiellement par l'article ministériel MS41 et MS47 ainsi que la norme NFS 60-303.

En outre, La Direction du Travail, le Code de la construction et des habitations mentionnent aussi l'utilité et l'obligation de signalétique relative à la sécurité des personnes, sur tous les types de bâtiments qu'ils soient publics (cinémas, administrations...), privés (résidences) ou professionnels (usines, bureaux...).

## E.R.P. : établissements commerciaux, administrations, bureaux, usines, parkings, maisons de retraite, etc... : extraits de la norme NFS 60-303.

La réalisation des plans doit être conforme aux règles suivantes :

- **Qualité du produit :**
  - \* **Plastifié 0,5mm min. semi rigide ou encadré avec une protection en façade,**
  - \* **Inactinique (résistance au UV) garanti 5 ans par le fabricant.**
- **Exécution graphique :**
  - \* **Lisibilité : échelle en aucun cas inférieure à 2,5mm/m, épaisseur des traits 1,6mm min. pour les gros murs, 0,6mm min. pour les cloisons intermédiaires, et 0,15mm min. pour les symboles, escaliers etc...**
  - \* **Les symboles doivent être conforme à la norme ISO 6790 (NFS 60-302)**
  - \* **Les couleurs : le vert réservé à l'évacuation, le rouge aux équipements de protection et lutte contre l'incendie, le jaune aux dangers (gaz etc..), le bleu aux réseaux d'eaux et obligation.**
  - \* **Le nom du concepteur ainsi que la date de création doivent apparaître.**
  - \* **Le sens de lecture devra être respecté en fonction de l'emplacement du plan.**

Suivant la nature de l'établissement, les éléments suivants doivent figurer sur les plans :


- Cheminements d'évacuation principaux,
- Issues de secours (fléchage),
- Cloisonnements fixes, fenêtres, toute issue accessible aux secours.

En outre les moyens de première intervention (extincteurs, RIA, alarmes...) peuvent apparaître de manière facultative.

Dans le cas de locaux très étendus, prévoir un découpage par zone ou secteur d'évacuation, l'échelle minimum tolérée est de 2,5mm par mètre.

Il y a lieu de prévoir des plans et consignes aux endroits suivants :

- Réception, accueil,
- Les issues fréquentées par le public (ou le personnel) donnant accès à l'extérieur,
- Dans les circulations prévoir un espacement de 25m environ,
- Aux étages et sous-sol, à proximité de chaque cage d'escalier,
- Pour les salles de restauration : à tous les accès,
- De façon générale, aux endroits stratégiques (salles fumeur, devant les ascenseurs etc...) où ils sont susceptibles d'être consultés facilement de manière préventive par le public, et par les secours pour faciliter une éventuelle intervention et la localisation des dangers.

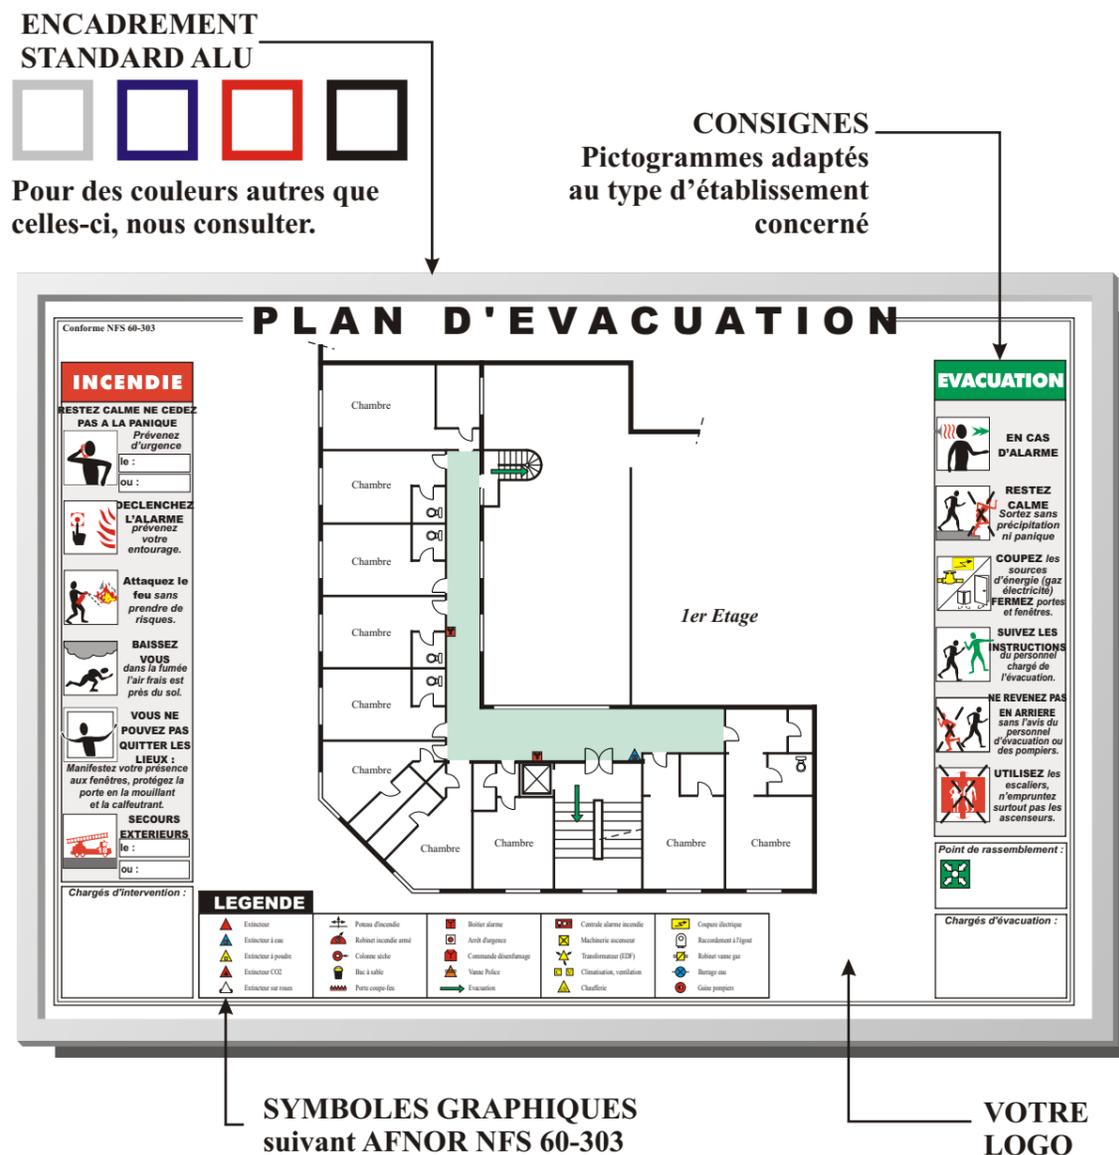

Les consignes, les pictogrammes, ainsi que l'encadrement (bois, alu profilé...) peuvent être personnalisés selon votre choix (risque particulier, numéro d'appel spécifique aux locaux, pictogrammes internes, esthétique etc...), dans le respect de la norme ainsi que la législation en vigueur.

## Les différents types d'E.R.P. (article Gn1):

- J : structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées,
- L : salles de conférences, de réunion, de spectacle ou à usages multiples,
- M : magasins et centres commerciaux,
- N : restaurants et débits de boissons,
- O : hôtels et pensions de familles,
- P : salles de danse et salles de jeux,
- R : Etablissements d'enseignement, colonies de vacances,
- S : bibliothèques, centres de doc.,
- T : salles d'exposition,
- U : établissements sanitaires,
- V : établissements de culte,
- W : administrations, banques, bureaux,
- X : établissements sportifs couverts,
- Y : musées.

PLASTIFICATION A CHAUD PAR PRESSE 1mm.

FORMATS DISPONIBLES :

- 300 X 400 mm (A3)
- 400 X 600 mm (A2)
- 600 X 800 mm (A1)
- 1200 X 850 mm (A0)

ENCRES GARANTIES ANTI-UV

**E.R.P. : : Type M magasins et centres commerciaux.**

## PLAN D'EVACUATION

Comptage Edif

**INCENDIE**

**RESTEZ CALME NE CEDEZ PAS A LA PANIQUE**  
Prévenez d'urgence  
le : \_\_\_\_\_  
ou : \_\_\_\_\_

**DECLENCHEZ L'ALARME**  
prévenez votre entourage.

**Attaquez le feu sans prendre de risques.**

**BAISSEZ VOUS dans la fumée**  
l'air frais est près du sol.

**VOUS NE POUVEZ PAS QUITTER LES LIEUX :**  
Manifestez votre présence aux fenêtres, protégez la porte en la mouillant et la calefant.

**SECOURS EXTERIEURS**  
le : \_\_\_\_\_  
ou : \_\_\_\_\_

Chargés d'intervention :

Géant

Centre Commercial "Espace Océan"

Rez de Chaussée Haut

**EVACUATION**

**EN CAS D'ALARME**

**RESTEZ CALME**  
Sortez sans précipitation ni panique

**COUPEZ** les sources d'énergie (gaz électrique)  
**FERMEZ** portes et fenêtres.

**SUIVEZ LES INSTRUCTIONS** du personnel chargé de l'évacuation.

**NE REVEZ PAS EN ARRIERE** sans l'avis du personnel d'évacuation ou des pompiers.

**UTILISEZ** les escaliers, n'empruntez surtout pas les ascenseurs.

Point de rassemblement :

Chargés d'évacuation :

**LEGENDE**

▲ Extincteur	⚡ Poutre d'incendie	🚒 Boîtier alarme	📡 Centrale alarme incendie	🔌 Coupeur électrique
▲ Extincteur à eau	🔧 Robinet incendie armé	🚒 Arret d'urgence	🔧 Machine à vapeur	🔌 Raccordement à l'équip
▲ Extincteur à poudre	🗑️ Colonne sèche	🚒 Commande désenfumage	🔧 Transformateur (EDF)	🔌 Robinet vanne gaz
▲ Extincteur CO2	🗑️ Bac à sable	🚒 Vanne Police	🌬️ Climatisation, ventilation	🔌 Barrage eau
▲ Extincteur sur roues	🚪 Porte coupe-feu	➡️ Evacuation	🔥 Chauffage	🔌 Gaine pompier

**E.R.P. : : Types U et J établissements sanitaires, maisons de retraite...**

## PLAN D'EVACUATION

Conforme NFS 60-303

**INCENDIE**

**RESTEZ CALME NE CEDEZ PAS A LA PANIQUE**  
Prévenez d'urgence  
le : \_\_\_\_\_  
ou : \_\_\_\_\_

**DECLENCHEZ L'ALARME**  
prévenez votre entourage.

**Attaquez le feu sans prendre de risques.**

**BAISSEZ VOUS dans la fumée**  
l'air frais est près du sol.

**VOUS NE POUVEZ PAS QUITTER LES LIEUX :**  
Manifestez votre présence aux fenêtres, protégez la porte en la mouillant et la calefant.

**SECOURS EXTERIEURS**  
le : \_\_\_\_\_  
ou : \_\_\_\_\_

Chargés d'intervention :

CHU Angers

Rez-de-Chaussée

**EVACUATION**

**EN CAS D'ALARME**

**RESTEZ CALME**  
Sortez sans précipitation ni panique

**COUPEZ** les sources d'énergie (gaz électrique)  
**FERMEZ** portes et fenêtres.

**SUIVEZ LES INSTRUCTIONS** du personnel chargé de l'évacuation.

**NE REVEZ PAS EN ARRIERE** sans l'avis du personnel d'évacuation ou des pompiers.

**UTILISEZ** les escaliers, n'empruntez surtout pas les ascenseurs.

Point de rassemblement :

Chargés d'évacuation :

**LEGENDE**

▲ Extincteur	⚡ Poutre d'incendie	🚒 Boîtier alarme	📡 Centrale alarme incendie	🔌 Coupeur électrique
▲ Extincteur à eau	🔧 Robinet incendie armé	🚒 Arret d'urgence	🔧 Machine à vapeur	🔌 Raccordement à l'équip
▲ Extincteur à poudre	🗑️ Colonne sèche	🚒 Commande désenfumage	🔧 Transformateur (EDF)	🔌 Robinet vanne gaz
▲ Extincteur CO2	🗑️ Bac à sable	🚒 Vanne Police	🌬️ Climatisation, ventilation	🔌 Barrage eau
▲ Extincteur sur roues	🚪 Porte coupe-feu	➡️ Evacuation	🔥 Chauffage	🔌 Gaine pompier

**E.R.P. : : Types W et GA usines, administrations, bureaux, gares...**

## PLAN D'EVACUATION

Conforme NF S 60-303

**INCENDIE**

Gardez votre calme  
**APPELEZ LE 18**  
le : \_\_\_\_\_  
ou : \_\_\_\_\_

**BRISEZ LA GLACE**  
du boîtier d'alarme

**ATTAQUEZ LE FOYER**  
au moyen des extincteurs sans prendre de risques

**DANS LA FUMÉE BAISSÉZ-VOUS**  
l'air frais est près du sol

**SECOURS EXTERIEURS**  
le : \_\_\_\_\_  
ou : \_\_\_\_\_

Chargés d'intervention :

Aéroport Nantes Atlantique

C.C.I.N. Aéroport

Rez de chaussée

**EVACUATION**

Des l'ordre d'évacuation ou à l'activation du signal

**GARDEZ VOTRE CALME**  
Sortez sans courir

**SUIVEZ LES INDICATIONS**  
du guide d'évacuation

**NE REVEZ PAS EN ARRIERE**  
sans y avoir été invité

**NUTILISEZ PAS** les ascenseurs ou monte-charge

Point de rassemblement : **EST**

Chargés d'évacuation :

**LEGENDE**

▲ Extincteur	⚡ Poutre d'incendie	🚒 Boîtier alarme	📡 Centrale alarme incendie	🔌 Coupeur basse tension
▲ Extincteur à eau	🔧 Robinet incendie armé	🚒 Arret d'urgence	🔧 Machine à vapeur	🔌 Cab ouverture porte
▲ Extincteur à poudre	🗑️ Colonne sèche	🚒 Commande désenfumage	🔧 Transformateur (EDF)	🔌 Robinet vanne gaz
▲ Extincteur CO2	🗑️ Bac à sable	🚒 Vanne Police	🌬️ Climatisation, ventilation	🔌 Barrage eau
▲ Extincteur sur roues	🚪 Porte coupe-feu	➡️ Evacuation	🔥 Chauffage	🔌 Gaine pompier

**E.R.P. : : Types R établissements scolaires, colonies de vacances...**

## PLAN D'EVACUATION

Conforme NFS 60-303

**INCENDIE**

Gardez votre calme  
**APPELEZ LE 18**  
le : \_\_\_\_\_  
ou : \_\_\_\_\_

**BRISEZ LA GLACE**  
du boîtier d'alarme

**ATTAQUEZ LE FOYER**  
au moyen des extincteurs sans prendre de risques

**DANS LA FUMÉE BAISSÉZ-VOUS**  
l'air frais est près du sol

**SECOURS EXTERIEURS**  
le : \_\_\_\_\_  
ou : \_\_\_\_\_

Chargés d'intervention :

Groupe Scolaire Vesigneul/Marne

51240 St Germain La Ville

**EVACUATION**

Des l'ordre d'évacuation ou à l'activation du signal

**GARDEZ VOTRE CALME**  
Sortez sans courir

**SUIVEZ LES INDICATIONS**  
du guide d'évacuation

**NE REVEZ PAS EN ARRIERE**  
sans y avoir été invité

**NUTILISEZ PAS** les ascenseurs ou monte-charge

Point de rassemblement : **EST**

Chargés d'évacuation :

**LEGENDE**

▲ Extincteur	⚡ Poutre d'incendie	🚒 Boîtier alarme	📡 Centrale alarme incendie	🔌 Coupeur basse tension
▲ Extincteur à eau	🔧 Robinet incendie armé	🚒 Arret d'urgence	🔧 Machine à vapeur	🔌 Cab ouverture porte
▲ Extincteur à poudre	🗑️ Colonne sèche	🚒 Commande désenfumage	🔧 Transformateur (EDF)	🔌 Robinet vanne gaz
▲ Extincteur CO2	🗑️ Bac à sable	🚒 Vanne Police	🌬️ Climatisation, ventilation	🔌 Barrage eau
▲ Extincteur sur roues	🚪 Porte coupe-feu	➡️ Evacuation	🔥 Chauffage	🔌 Gaine pompier

**E.R.P. : : Types O établissements hôteliers, pensions de famille...**

## PLAN D'EVACUATION

**INCENDIE**

**EN CAS D'INCENDIE DANS VOTRE CHAMBRE** / **IN CASE OF FIRE IN YOUR ROOM**

**DECLENCHER l'alarme** / **Press the alarm button and CALL the reception**

**PREVENIR la réception**

**ATTACHEZ le feu sans prendre de risques.** / **TRY to fight the fire, without taking risks, using means in your possession**

**VOUS N'ARRIVEZ PAS A MAITRISER LE FEU** / **IF YOU CANNOT CONTROL THE FIRE**

**FERMEZ portes et fenêtres** / **CLOSE windows and doors.**

**DIRIGEZ vous vers la sortie** / **GO TO the exit following the markers.**

**BAISSEZ vous dans la fumée** / **BEND DOWN Fresh air is near the ground**

**EVACUATION**

**EN CAS D'ALARME** / **IN THE EVENT OF AN AUDIBLE ALARM**

**FERMEZ portes et fenêtres** / **CLOSE windows and doors.**

**DIRIGEZ vous vers la sortie** / **GO TO the exit following the markers.**

**UTILISEZ les escaliers** / **TAKE the stairs**

**VOUS NE POUVEZ PAS QUITTER LES LIEUX** / **IF YOU CANNOT LEAVE THE ROOM**

Manifestez votre présence aux fenêtres, protégez la porte en la mouillant et la calfeutrant.

**Hôtel Graslin**  
1, Rue Piron  
44 NANTES

**1er Etage**

**LEGENDE**

- Extincteur
- Extincteur à eau
- Extincteur à poudre
- Extincteur CO2
- Extincteur sur roues
- Potens d'incendie
- Robinet incendie armé
- Colonne sèche
- Bac à sable
- Porte coupe-feu
- Boitier alarme
- Arrêt d'urgence
- Commande débrayage
- Vanne Police
- Evacuation
- Centrale incendie
- Machinisme ascenseur
- Transformateur (EDF)
- Climatisation, ventilation
- Chaudière
- Coque électrique
- Raccordement à l'égout
- Robinet vane gaz
- Storage eau
- Gaine pompes

**E.R.P. : : Type PS parcs de stationnement couverts.**

## PLAN D'EVACUATION

Parking Bressigny  
49 ANGERS

**ANGERS STATIONNEMENT**

**CONSIGNES GENERALES DE SECURITE Parkings couverts**

**IL EST INTERDIT**

- D'utiliser les emplacements de stationnement pour en faire des dépôts de matières, de matériaux combustibles ou non, notamment à l'intérieur des boxes.
- De conserver à l'intérieur des véhicules des matières facilement inflammables, explosives, corrosives, radioactives, etc...
- D'effectuer le remplissage des réservoirs d'hydrocarbures et éventuellement leur vidange à l'intérieur des parcs.
- De fumer ou d'apporter des feux n. u. s.
- D'encombrer les dégagements.
- De garer les véhicules en dehors des emplacements délimités.
- D'apporter des modifications aux installations électriques.
- De laisser fonctionner le moteur d'un véhicule pendant un arrêt prolongé.

**EN CAS D'INCENDIE**

- Tout usager doit signaler, immédiatement, au gardien ou au responsable du parc, tout incident ou début de feu, dont il peut être témoin.
- Gardez votre sang-froid, ne criez pas "AU FEU".
- Dans la chaleur et la fumée, baissez-vous, l'air frais est près du sol.
- Efforcez-vous de combattre le feu en utilisant les moyens de secours les plus proches.
- Assurez-vous que les sapeurs-pompiers ont été prévenus. **18**

**DANS L'INTERET DE TOUS**

- Il est interdit de faire usage des avertisseurs sonores à l'intérieur du parc.
- Souvenez-vous que l'incendie est très souvent le résultat d'une imprudence ou d'une négligence.
- N'oubliez pas que l'ordre et la propreté sont les facteurs essentiels de la sécurité.
- Reconnaissez les sorties et les cheminement qui y conduisent.
- Sachez où sont installés les matériels d'incendie et ne les détériorez pas.
- Si vous constatez une teneur en monoxyde de carbone anormale ou éventuellement d'autres polluants, signalez ce fait immédiatement au gardien ou responsable du parc.
- Ne gariez pas votre véhicule sur les bouches d'incendie ou sur les voies intérieures ou doivent passer les véhicules des sapeurs-pompiers.

**Niveau -1**

**LEGENDE**

- Extincteur
- Extincteur à eau
- Extincteur à poudre
- Extincteur CO2
- Extincteur sur roues
- Potens d'incendie
- Robinet incendie armé
- Colonne sèche
- Bac à sable
- Porte coupe-feu
- Boitier alarme
- Arrêt d'urgence
- Commande débrayage
- Vanne Police
- Evacuation
- Centrale alarme incendie
- Machinisme ascenseur
- Transformateur (EDF)
- Climatisation, ventilation
- Chaudière
- Coque électrique
- Raccordement à l'égout
- Robinet vane gaz
- Storage eau
- Gaine pompes

**Résidences et immeubles d'habitation : :**

articles 100 et 101 du code de la construction et des habitations.

La réalisation des plans doit être conforme à la norme NFS 60-303.

- Au rez-de-chaussée : 1 plan à chaque entrée, regroupant sous-sol et niveau 0.
- Dans les parkings : 1 plan à chaque issue de secours accessible aux usagers.

**Consignes de Chambre d'Hôtel avec plan d'évacuation intégré**

**Article 0 24**

(Plastifiées à Chaud 5/10°mm PVC rigide 4 LANGUES)

**LUCIEN BARRIERE Le Grand Hôtel 35800 Dinard**

**Chambre n° : 101**

TARIF HOTEL	Haute Saison	Basse Saison
Chambre		
% Pension par Personne		
Petit Déjeuner		
Lit Supplémentaire		
Supplément Animal		

Ligne appel extérieur - Composer le :

### PLAN D'EVACUATION

**1er Etage Bâtiment B**

**LEGENDE**

- Extincteur eau
- Extincteur poudre
- Evacuation
- Boitier Alarme
- Arrêt d'urgence

**CONSIGNES D'INCENDIE**  
*Conduite à tenir en cas d'incendie*

**EN CAS D'INCENDIE DANS VOTRE CHAMBRE :**  
- Garder votre sang-froid, ne criez pas "Au feu".

**EN CAS D'AUDITION DU SIGNAL D'ALARME** donnant l'ordre d'évacuation de l'hôtel :  
- Quittez votre chambre dans les plus brefs délais.  
- Fermez si possible la fenêtre.  
- Refermez votre porte en sortant et gagnez la sortie sans s'arrêter en empruntant l'escalier le plus proche.

**SI VOUS NE POUVEZ MAITRISER LE FEU :**  
- Quittez votre chambre en passant sous la porte et la fenêtre.  
- Prévenez le gardien d'étage ou la direction.

**SPEZIALANWEISUNG**  
*Wie sie sich im Falle eines Brandes zu verhalten haben*

**IM FALLE EINER BRANDS IN ZIMMER :**  
- Bleiben Sie ruhig, rufen Sie nicht "Feuer".

**BEI ERSTEN DES ALARMSIGNALS,** welches den Befehl zur Evakuierung des Hotels gibt :  
- Verlassen Sie die Zimmer unverzüglich.  
- Schließen Sie das Fenster, wenn möglich.  
- Schließen Sie Ihre Tür beim Herausgehen Sie sich ohne aufzugeben am Ausgang, indem Sie die nächstgelegene Treppe benutzen.

**WENN SIE DEM FEUER NICHT HEER WERDEN KÖNNEN :**  
- Verlassen Sie die Zimmer, indem Sie durch die Tür und Fenster zu schließen.  
- Besuchen Sie den Flurwächter oder die Geschäftsführer.

**SPECIAL INSTRUCTIONS**  
*What to do in case of fire*

**IN CASE OF FIRE IN YOUR ROOM :**  
- Keep calm, do not shout "Fire".

**IF YOU HEAR THE FIRE ALARM** requiring evacuation of the hotel :  
- Leave your room as quickly as possible.  
- If possible, close the window.  
- Close the door behind you and leave the hotel without getting excited, by the nearest staircase.

**IF YOU CANNOT PUT OUT THE FIRE :**  
- Leave your room, remembering to close the door behind you and to close the window.  
- Report the fire to your floor waiter or to the management.

**CONSIGNA ESPECIAL**  
*Conduite a respirer en caso de incendio*

**EN CASO DE INCENDIO EN SU HABITACION :**  
- Mantenga su sangre fría sin gritar "¡Fuego!".

**EN CASO DE QUE OIGA LA SENAL DE ALARMA** advirtiendo la evacuación del hotel :  
- Abandone su habitación lo antes posible.  
- Cierre, si posible, la ventana.  
- Cierre su puerta al salir y vaya a la salida, sin precipitarse, por la escalera que está más cerca.

**SI NO PUEDE DOMINAR EL FUEGO :**  
- Salga de su habitación cuidando de cerrar la puerta y la ventana.  
- Advierta al responsable de la planta o a la dirección.

## PLAN D'EVACUATION

AOUT 02

**LE VAL DE LOIRE**

**INCENDIE**

**RESTEZ CALME NE CEDEZ PAS A LA PANIQUE** / **Prévenez d'urgence**

**le : 18**

**ATTACHEZ le feu sans prendre de risques.**

**PREVENIR votre entourage.**

**BAISSEZ vous dans la fumée** / **l'air frais est près du sol.**

**VOUS NE POUVEZ PAS QUITTER LES LIEUX** / **Manifestez votre présence aux fenêtres, protégez la porte en la mouillant et la calfeutrant.**

**EVACUATION**

**COUPEZ les sources d'énergie** (gaz, électricité) / **FERMEZ portes et fenêtres.**

**NE REVENEZ PAS EN ARRIERE sans avis des secours ou des pompiers.**

**UTILISEZ les escaliers, n'empruntez surtout pas les ascenseurs.**

**REZ-DE-CHAUSSEE**



**LEGENDE**

- Extincteur
- Extincteur à eau
- Extincteur à poudre
- Extincteur CO2
- Extincteur sur roues
- Potens d'incendie
- Robinet incendie armé
- Colonne sèche
- Bac à sable
- Porte coupe-feu
- Boitier alarme
- Arrêt d'urgence
- Commande débrayage
- Vanne Police
- Evacuation
- Centrale alarme incendie
- Machinisme ascenseur
- Transformateur (EDF)
- Climatisation, ventilation
- Chaudière
- Coque électrique
- Raccordement à l'égout
- Robinet vane gaz
- Storage eau
- Gaine pompes



# Plans de Désenfumage

Dans le cas d'incendie occasionnant des dégâts corporels, ce sont les fumées qui en général font le plus de victimes. Des systèmes de désenfumage mécaniques ou pneumatiques permettent souvent d'éviter ce risque, d'où la réalisation de plans de cantonnement afin de les utiliser de manière optimale. Ces plans devront être apposés à côté des commandes de désenfumage.

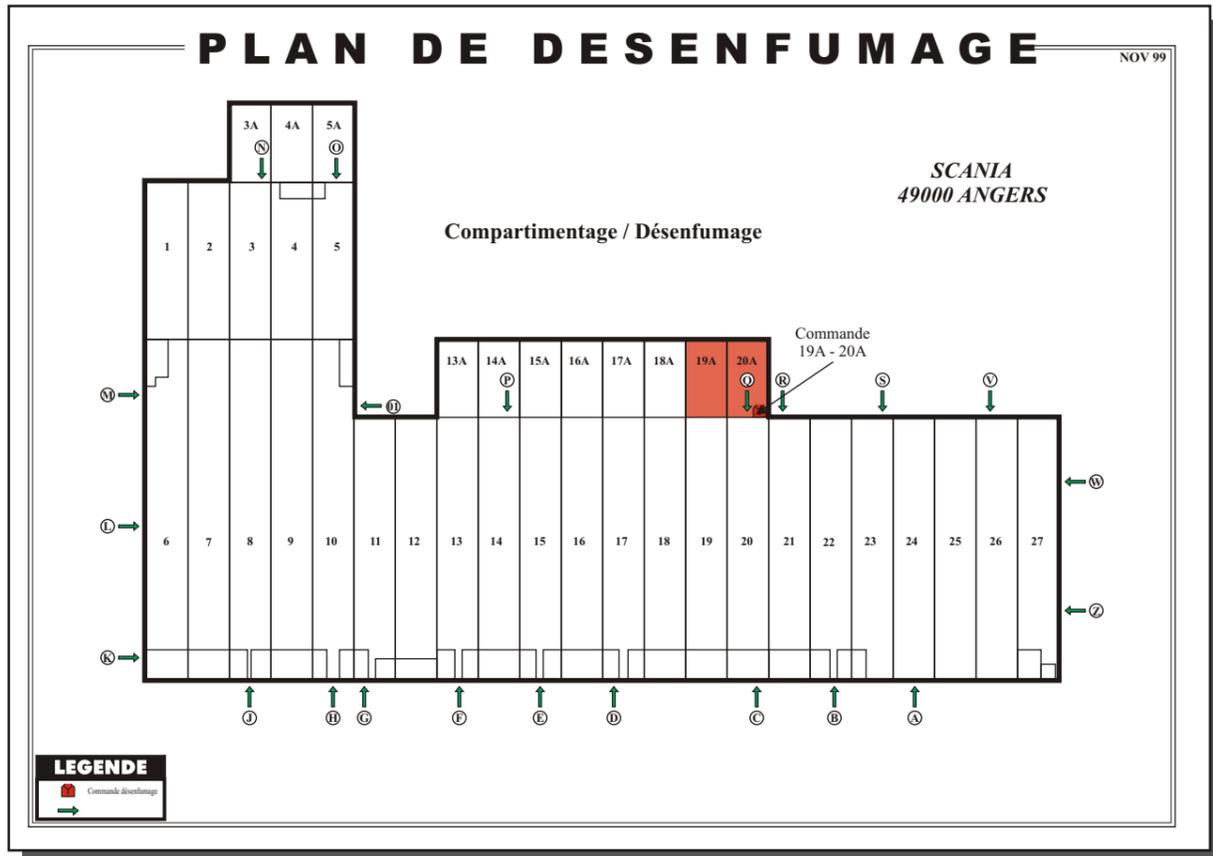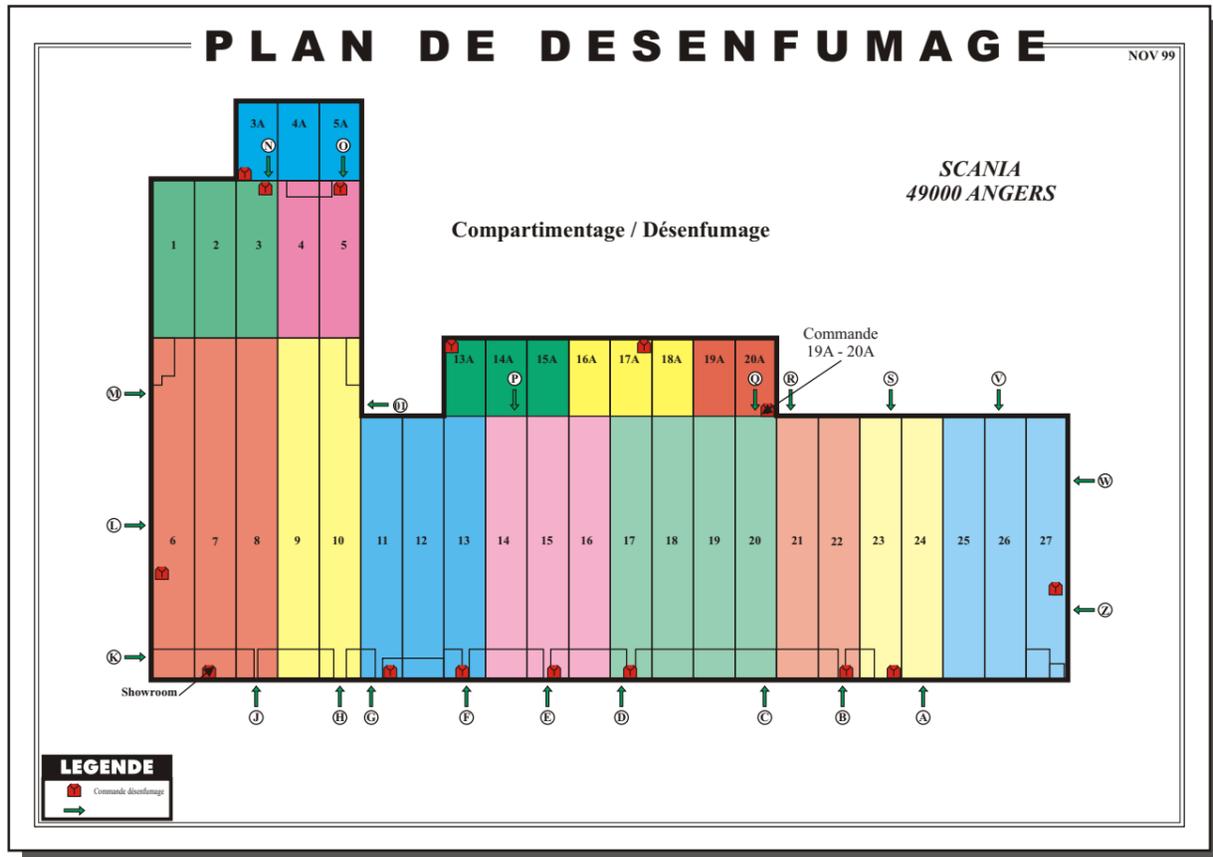

# Consignes

Les consignes ci dessous ne représentent pas une liste exhaustive, elle peuvent être adaptées à toutes sortes d'établissements (hopitaux, écoles...), elles sont plastifiées en PVC rigide 0,5mm ou 1mm en fonction des formats demandés (A4 ou A3) avec une impression anti UV.

## Consignes d'Urgence générale

Décret 92-333 Articles R 235-12-20 et R 235-12-21 du code du travail

### CONSIGNES D'URGENCE

UNITE :      BATIMENT :      NIVEAU :

<b>INCENDIE</b> Fumée anormale, odeur de brûlé, prévenez le en précisant le lieu exact. Brisez la glace du boîtier d'alarme le plus proche. Attaquez le feu avec l'extincteur approprié le plus proche. En cas de fumée, baissez-vous : l'air frais est près du sol.	<b>ACCIDENT</b> SAPEURS POMPIERS 118 AMBULANCE SAMU 15 POLICE GENDARMERIE 17 HOPITAL 15	<b>EVACUATION</b> A l'audition du signal d'évacuation ou sur ordre d'un responsable, Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation, ne revenez pas en arrière. Suivez les indications du guide d'évacuation. N'utilisez pas les ascenseurs.
--	---	---

<b>EQUIPIERS D'INTERVENTION</b>	<b>GUIDES D'EVACUATION</b>
1 - ( )	1 - ( )
2 - ( )	2 - ( )
3 - ( )	3 - ( )

**CONSIGNES PERMANENTES**

- Reconnaissez l'emplacement des escaliers et des moyens de sécurité (extincteurs, boîtiers d'alarme).
- Participez aux exercices de formation sécurité.
- Respectez les dispositifs de sécurité.

**POINT DE RASSEMBLEMENT :**

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

<b>INCENDIE</b> En cas d'incendie, gardez votre calme et donnez l'alerte. PREVEZ LE : OU Brisez la glace du boîtier d'alarme le plus proche. Attaquez le foyer par la base au moyen des extincteurs sans prendre de risques. Dans la chaleur et la fumée, baissez-vous, l'air frais est près du sol.	<b>EVACUATION</b> A l'audition du signal ou sur ordre d'un responsable, fermez portes et fenêtres. Suivez les indications du guide ou dirigez-vous vers les sorties les plus proches. N'utilisez pas les ascenseurs ou monte-charges s'ils existent. Ne revenez pas en arrière sans y avoir été invité.
---	---

**ACCIDENT**  
EN CAS D'ACCIDENT, GARDEZ VOTRE CALME ET PREVEZ LE :

SAPEURS POMPIERS	SAMU OU SMUR
POLICE GENDARMERIE	HÔPITAL

<b>EAU PULVERISÉE + ADDITIF (CLASSE AB)</b>	<b>POUDRE POLYVALENTE (CLASSE ABC)</b>	<b>DIOXYDE DE CARBONE OU CO2 (CLASSE B)</b>
FEUX A : Bois, Carton, papier, Plastique, Fil de fer	FEUX B : Liquides inflammables, Gaz, Graisse, Huile, Solvant, Peinture	FEUX C : D'origine électrique, hydrocarbures liquides (gazolène...)

## Consignes d'Urgence Particulières

### CONSIGNES PARTICULIÈRES AMMONIAC (NH 3) CONDUITE A TENIR

**ATTENTION**  
En cas de fuite, éloignez-vous et prévenez votre responsable, composez le **400** Précisez le lieu, la nature et la présence ou non de blessés.

**EVACUATION**  
Dès l'audition du signal sonore: **Signal Discontinu**  
Gardez votre calme, Sortez sans courir  
Suivez les indications du Guide d'évacuation  
Ne revenez pas en Arrière sans y avoir été invité

**INTERVENTION (E.S.I.)**

<b>Petites Fuites</b> Intervenir obligatoirement avec un masque respiratoire, et gants de protection.	<b>Fuites Importantes</b> Utilisez obligatoirement les vêtements de protection (scaphandre), avec Appareil Respiratoire Isolant (ARI) à 2 personnes
--	--

**EN CAS DE PROJECTION D'AMMONIAC**

<b>Projection Cutanée</b> Utilisez les douches de sécurité. Rincez abondamment pendant 15 minutes et retirez les vêtements souillés.	<b>Projection Oculaire</b> Lavez immédiatement à grande eau pendant 15 minutes.
---	--

**Dans tous les cas, consultez un médecin.**

## Consignes d'Habitation articles 100 et 101 du code de la construction

### CONSIGNES D'HABITATION

<b>INCENDIE</b> En cas d'incendie, gardez votre calme. Appelez ou faites appeler les Sapeurs Pompiers. ALERTEZ votre entourage en évitant la panique. SI VOUS NE POUVEZ PAS QUITTER LES LIEUX, une porte fermée et mouillée protège longtemps. ALLEZ AUX FENÊTRES et manifestez votre présence.	<b>EVACUATION</b> COUPEZ les compteurs gaz, électricité... FERMEZ portes et fenêtres. Dirigez l'évacuation de votre famille après avoir fermé la porte de votre appartement. N'utilisez pas les ascenseurs. Ne revenez pas en arrière sans y avoir été invité.
--	---

**PREVENTION**

- Maintenez constamment fermées les portes des dégagements communs munies ou non de fermetures automatiques (cages d'escaliers, couloirs, sous-sols, etc...), ne les calez pas, en cas d'incendie, elles vous préserveront des fumées et gaz brûlants.
- Ne détériorez pas les dispositifs de sécurité (fermeture automatique des portes, trappes d'évacuation des fumées, robinets des colonnes sèches, etc...).
- NE GAREZ PAS VOTRE VÉHICULE SUR LES BOUCHES D'INCENDIE, DEVANT LES POTEAUX D'INCENDIE OU SUR LES VOIES INTÉRIEURES OU DOIVENT PASSER LES VÉHICULES DES SAPEURS-POMPIERS.

**NUMEROS D'URGENCE**

SAPEURS POMPIERS	POLICE GENDARMERIE
EDF / GDF	HÔPITAL
SAMU OU SMUR	SERVICE DES EAUX

PLANS DE DESENFUMAGE

CONSIGNES

# Signalétique

Les panneaux d'affichage en matière de sécurité incendie sont souvent utilisés pour la localisation des organes de secours, le balisage et fléchage de l'évacuation, la localisation des dangers, l'information et obligation...


Ils peuvent être fabriqués soit par sérigraphie, ou plastification rigide avec impression anti-UV en fonction des quantités demandées.

Les couleurs, formes, tailles et symboles doivent être normalisés suivant la norme NF X 08-003, au même titre que le code de la route.

PANNEAUX CLASSES DE FEU sérigraphiés, format 150/200mm



SITUATION DE SÉCURITÉ EVACUATION DISPOSITIFS DE SECOURS (plastification rigide 0,5 ou 1mm formats variables)

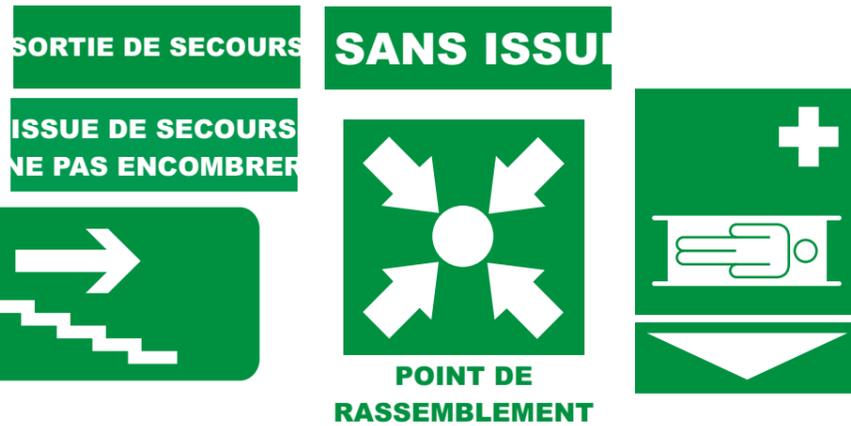

DANGERS (plastification rigide 0,5 ou 1mm formats variables)



INTERDICTION MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (plastification rigide 0,5 ou 1mm formats variables)

